

.

.


.

.

.

.

.

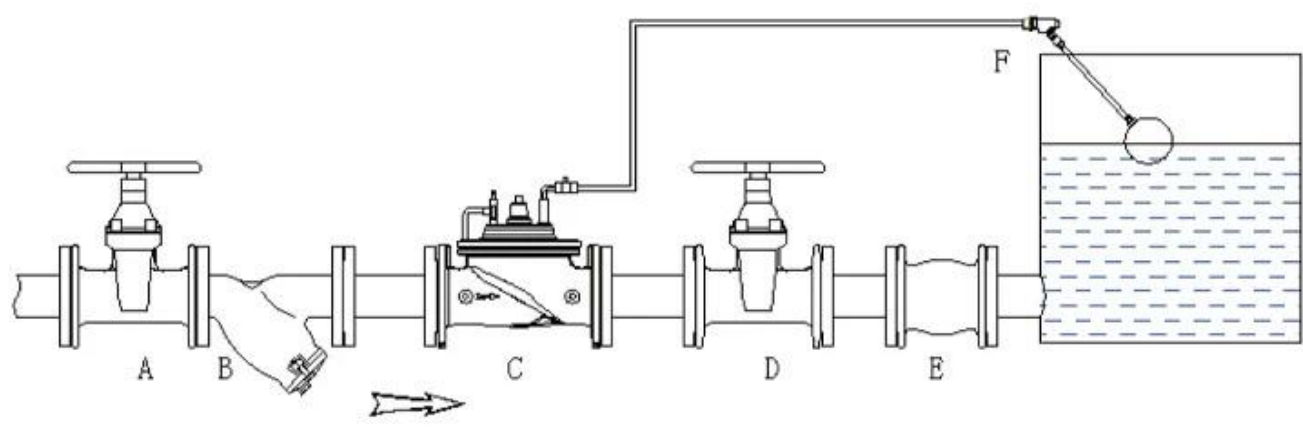

A. Shut off valve B. Y strainer C. Float control valve D. Shut off valve E. Soft joint F. Float pilot

-
- -
- HVAC
-
- -
- -
- -

COMPANY INFORMATION



- i 本公司 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 : 德國 設備 .
 - ii 本公司 設備 均 採用 CNC 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 .
 - iii 本公司 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 .
 - iv 本公司 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 .
 - v 本公司 設備 均 採用 : GB 德國 標準 美國 標準 德國 標準 ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609 .
- 本公司 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 : 德國 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 設備 均 採用 國際 知名 品牌 設備 製造 而成 .

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



0000000000 00000 00 00 :0

00000 :0 RKSfluid .00000000 0000 0000000000 00000 00 00000 000000 00000 0000

00000000 00000 :0

.000000 0000 000000 000000.0000 00000 5 ~ 2 00 000000 0000 000000000 0000000000 :0

00 :0

1 :0pc .0000000000 000000

00000000 00000 00 00000 :0

.00000000 00 000000 000000 00 00000.000000 00000 00000 0 000000000 0000 0 100 00000 00000000 :0

000000 0000 000000 TUV 0 API 0 WRAS 0 CE 0 ISO.

00 00000000 00000000 DIN 0 ASME 0 BS EN 0 JIS 0 API 0 AWWA.

0000000000 00000000 0000000 00000 000000 000000 0000 :0

A: RKSfluid ONWER 20 YERSTRESS 000000 70 00 000000 000000 R&D 000000000 000000 000000 00000000

00 00000000 0000000000 0000000000.