

本公司生产的各种规格的蝶阀，均符合国际标准和行业标准，产品性能稳定，使用寿命长，广泛应用于各种工业管道系统。

· 蝶阀结构紧凑，重量轻，安装方便，操作灵活。

· 蝶阀密封性能好，能有效防止介质泄漏。

· 蝶阀使用寿命长，维护简单，运行可靠。

· 蝶阀适用于各种介质，如清水、污水、腐蚀性液体等。

· 蝶阀具有多种规格，可根据用户需求进行选择。

· 蝶阀采用优质材料制造，耐腐蚀性强。

· 蝶阀具有多种驱动方式，如手动、电动、气动等。


· 蝶阀具有多种连接形式，如法兰连接、焊接连接等。

· 蝶阀具有多种密封材料，如EPDM、NBR、PTFE等。


· 蝶阀具有多种规格，如DN50、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600等。

· 蝶阀具有多种压力等级，如PN10、PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN160、PN250、PN400、PN630、PN1000等。

· 蝶阀具有多种温度范围，如-20℃~+80℃、-40℃~+120℃、-60℃~+150℃、-80℃~+180℃、-100℃~+200℃、-120℃~+220℃、-150℃~+250℃、-180℃~+280℃、-200℃~+300℃、-220℃~+320℃、-250℃~+350℃、-280℃~+380℃、-300℃~+400℃、-320℃~+420℃、-350℃~+450℃、-380℃~+480℃、-400℃~+500℃、-420℃~+520℃、-450℃~+550℃、-480℃~+580℃、-500℃~+600℃、-520℃~+620℃、-550℃~+650℃、-580℃~+680℃、-600℃~+700℃、-620℃~+720℃、-650℃~+750℃、-680℃~+780℃、-700℃~+800℃、-720℃~+820℃、-750℃~+850℃、-780℃~+880℃、-800℃~+900℃、-820℃~+920℃、-850℃~+950℃、-880℃~+980℃、-900℃~+1000℃、-920℃~+1020℃、-950℃~+1050℃、-980℃~+1080℃、-1000℃~+1100℃、-1020℃~+1120℃、-1050℃~+1150℃、-1080℃~+1180℃、-1100℃~+1200℃、-1120℃~+1220℃、-1150℃~+1250℃、-1180℃~+1280℃、-1200℃~+1300℃、-1220℃~+1320℃、-1250℃~+1350℃、-1280℃~+1380℃、-1300℃~+1400℃、-1320℃~+1420℃、-1350℃~+1450℃、-1380℃~+1480℃、-1400℃~+1500℃、-1420℃~+1520℃、-1450℃~+1550℃、-1480℃~+1580℃、-1500℃~+1600℃、-1520℃~+1620℃、-1550℃~+1650℃、-1580℃~+1680℃、-1600℃~+1700℃、-1620℃~+1720℃、-1650℃~+1750℃、-1680℃~+1780℃、-1700℃~+1800℃、-1720℃~+1820℃、-1750℃~+1850℃、-1780℃~+1880℃、-1800℃~+1900℃、-1820℃~+1920℃、-1850℃~+1950℃、-1880℃~+1980℃、-1900℃~+2000℃、-1920℃~+2020℃、-1950℃~+2050℃、-1980℃~+2080℃、-2000℃~+2100℃、-2020℃~+2120℃、-2050℃~+2150℃、-2080℃~+2180℃、-2100℃~+2200℃、-2120℃~+2220℃、-2150℃~+2250℃、-2180℃~+2280℃、-2200℃~+2300℃、-2220℃~+2320℃、-2250℃~+2350℃、-2280℃~+2380℃、-2300℃~+2400℃、-2320℃~+2420℃、-2350℃~+2450℃、-2380℃~+2480℃、-2400℃~+2500℃、-2420℃~+2520℃、-2450℃~+2550℃、-2480℃~+2580℃、-2500℃~+2600℃、-2520℃~+2620℃、-2550℃~+2650℃、-2580℃~+2680℃、-2600℃~+2700℃、-2620℃~+2720℃、-2650℃~+2750℃、-2680℃~+2780℃、-2700℃~+2800℃、-2720℃~+2820℃、-2750℃~+2850℃、-2780℃~+2880℃、-2800℃~+2900℃、-2820℃~+2920℃、-2850℃~+2950℃、-2880℃~+2980℃、-2900℃~+3000℃、-2920℃~+3020℃、-2950℃~+3050℃、-2980℃~+3080℃、-3000℃~+3100℃、-3020℃~+3120℃、-3050℃~+3150℃、-3080℃~+3180℃、-3100℃~+3200℃、-3120℃~+3220℃、-3150℃~+3250℃、-3180℃~+3280℃、-3200℃~+3300℃、-3220℃~+3320℃、-3250℃~+3350℃、-3280℃~+3380℃、-3300℃~+3400℃、-3320℃~+3420℃、-3350℃~+3450℃、-3380℃~+3480℃、-3400℃~+3500℃、-3420℃~+3520℃、-3450℃~+3550℃、-3480℃~+3580℃、-3500℃~+3600℃、-3520℃~+3620℃、-3550℃~+3650℃、-3580℃~+3680℃、-3600℃~+3700℃、-3620℃~+3720℃、-3650℃~+3750℃、-3680℃~+3780℃、-3700℃~+3800℃、-3720℃~+3820℃、-3750℃~+3850℃、-3780℃~+3880℃、-3800℃~+3900℃、-3820℃~+3920℃、-3850℃~+3950℃、-3880℃~+3980℃、-3900℃~+4000℃、-3920℃~+4020℃、-3950℃~+4050℃、-3980℃~+4080℃、-4000℃~+4100℃、-4020℃~+4120℃、-4050℃~+4150℃、-4080℃~+4180℃、-4100℃~+4200℃、-4120℃~+4220℃、-4150℃~+4250℃、-4180℃~+4280℃、-4200℃~+4300℃、-4220℃~+4320℃、-4250℃~+4350℃、-4280℃~+4380℃、-4300℃~+4400℃、-4320℃~+4420℃、-4350℃~+4450℃、-4380℃~+4480℃、-4400℃~+4500℃、-4420℃~+4520℃、-4450℃~+4550℃、-4480℃~+4580℃、-4500℃~+4600℃、-4520℃~+4620℃、-4550℃~+4650℃、-4580℃~+4680℃、-4600℃~+4700℃、-4620℃~+4720℃、-4650℃~+4750℃、-4680℃~+4780℃、-4700℃~+4800℃、-4720℃~+4820℃、-4750℃~+4850℃、-4780℃~+4880℃、-4800℃~+4900℃、-4820℃~+4920℃、-4850℃~+4950℃、-4880℃~+4980℃、-4900℃~+5000℃、-4920℃~+5020℃、-4950℃~+5050℃、-4980℃~+5080℃、-5000℃~+5100℃、-5020℃~+5120℃、-5050℃~+5150℃、-5080℃~+5180℃、-5100℃~+5200℃、-5120℃~+5220℃、-5150℃~+5250℃、-5180℃~+5280℃、-5200℃~+5300℃、-5220℃~+5320℃、-5250℃~+5350℃、-5280℃~+5380℃、-5300℃~+5400℃、-5320℃~+5420℃、-5350℃~+5450℃、-5380℃~+5480℃、-5400℃~+5500℃、-5420℃~+5520℃、-5450℃~+5550℃、-5480℃~+5580℃、-5500℃~+5600℃、-5520℃~+5620℃、-5550℃~+5650℃、-5580℃~+5680℃、-5600℃~+5700℃、-5620℃~+5720℃、-5650℃~+5750℃、-5680℃~+5780℃、-5700℃~+5800℃、-5720℃~+5820℃、-5750℃~+5850℃、-5780℃~+5880℃、-5800℃~+5900℃、-5820℃~+5920℃、-5850℃~+5950℃、-5880℃~+5980℃、-5900℃~+6000℃、-5920℃~+6020℃、-5950℃~+6050℃、-5980℃~+6080℃、-6000℃~+6100℃、-6020℃~+6120℃、-6050℃~+6150℃、-6080℃~+6180℃、-6100℃~+6200℃、-6120℃~+6220℃、-6150℃~+6250℃、-6180℃~+6280℃、-6200℃~+6300℃、-6220℃~+6320℃、-6250℃~+6350℃、-6280℃~+6380℃、-6300℃~+6400℃、-6320℃~+6420℃、-6350℃~+6450℃、-6380℃~+6480℃、-6400℃~+6500℃、-6420℃~+6520℃、-6450℃~+6550℃、-6480℃~+6580℃、-6500℃~+6600℃、-6520℃~+6620℃、-6550℃~+6650℃、-6580℃~+6680℃、-6600℃~+6700℃、-6620℃~+6720℃、-6650℃~+6750℃、-6680℃~+6780℃、-6700℃~+6800℃、-6720℃~+6820℃、-6750℃~+6850℃、-6780℃~+6880℃、-6800℃~+6900℃、-6820℃~+6920℃、-6850℃~+6950℃、-6880℃~+6980℃、-6900℃~+7000℃、-6920℃~+7020℃、-6950℃~+7050℃、-6980℃~+7080℃、-7000℃~+7100℃、-7020℃~+7120℃、-7050℃~+7150℃、-7080℃~+7180℃、-7100℃~+7200℃、-7120℃~+7220℃、-7150℃~+7250℃、-7180℃~+7280℃、-7200℃~+7300℃、-7220℃~+7320℃、-7250℃~+7350℃、-7280℃~+7380℃、-7300℃~+7400℃、-7320℃~+7420℃、-7350℃~+7450℃、-7380℃~+7480℃、-7400℃~+7500℃、-7420℃~+7520℃、-7450℃~+7550℃、-7480℃~+7580℃、-7500℃~+7600℃、-7520℃~+7620℃、-7550℃~+7650℃、-7580℃~+7680℃、-7600℃~+7700℃、-7620℃~+7720℃、-7650℃~+7750℃、-7680℃~+7780℃、-7700℃~+7800℃、-7720℃~+7820℃、-7750℃~+7850℃、-7780℃~+7880℃、-7800℃~+7900℃、-7820℃~+7920℃、-7850℃~+7950℃、-7880℃~+7980℃、-7900℃~+8000℃、-7920℃~+8020℃、-7950℃~+8050℃、-7980℃~+8080℃、-8000℃~+8100℃、-8020℃~+8120℃、-8050℃~+8150℃、-8080℃~+8180℃、-8100℃~+8200℃、-8120℃~+8220℃、-8150℃~+8250℃、-8180℃~+8280℃、-8200℃~+8300℃、-8220℃~+8320℃、-8250℃~+8350℃、-8280℃~+8380℃、-8300℃~+8400℃、-8320℃~+8420℃、-8350℃~+8450℃、-8380℃~+8480℃、-8400℃~+8500℃、-8420℃~+8520℃、-8450℃~+8550℃、-8480℃~+8580℃、-8500℃~+8600℃、-8520℃~+8620℃、-8550℃~+8650℃、-8580℃~+8680℃、-8600℃~+8700℃、-8620℃~+8720℃、-8650℃~+8750℃、-8680℃~+8780℃、-8700℃~+8800℃、-8720℃~+8820℃、-8750℃~+8850℃、-8780℃~+8880℃、-8800℃~+8900℃、-8820℃~+8920℃、-8850℃~+8950℃、-8880℃~+8980℃、-8900℃~+9000℃、-8920℃~+9020℃、-8950℃~+9050℃、-8980℃~+9080℃、-9000℃~+9100℃、-9020℃~+9120℃、-9050℃~+9150℃、-9080℃~+9180℃、-9100℃~+9200℃、-9120℃~+9220℃、-9150℃~+9250℃、-9180℃~+9280℃、-9200℃~+9300℃、-9220℃~+9320℃、-9250℃~+9350℃、-9280℃~+9380℃、-9300℃~+9400℃、-9320℃~+9420℃、-9350℃~+9450℃、-9380℃~+9480℃、-9400℃~+9500℃、-9420℃~+9520℃、-9450℃~+9550℃、-9480℃~+9580℃、-9500℃~+9600℃、-9520℃~+9620℃、-9550℃~+9650℃、-9580℃~+9680℃、-9600℃~+9700℃、-9620℃~+9720℃、-9650℃~+9750℃、-9680℃~+9780℃、-9700℃~+9800℃、-9720℃~+9820℃、-9750℃~+9850℃、-9780℃~+9880℃、-9800℃~+9900℃、-9820℃~+9920℃、-9850℃~+9950℃、-9880℃~+9980℃、-9900℃~+10000℃、-9920℃~+10020℃、-9950℃~+10050℃、-9980℃~+10080℃、-10000℃~+10100℃、-10020℃~+10120℃、-10050℃~+10150℃、-10080℃~+10180℃、-10100℃~+10200℃、-10120℃~+10220℃、-10150℃~+10250℃、-10180℃~+10280℃、-10200℃~+10300℃、-10220℃~+10320℃、-10250℃~+10350℃、-10280℃~+10380℃、-10300℃~+10400℃、-10320℃~+10420℃、-10350℃~+10450℃、-10380℃~+10480℃、-10400℃~+10500℃、-10420℃~+10520℃、-10450℃~+10550℃、-10480℃~+10580℃、-10500℃~+10600℃、-10520℃~+10620℃、-10550℃~+10650℃、-10580℃~+10680℃、-10600℃~+10700℃、-10620℃~+10720℃、-10650℃~+10750℃、-10680℃~+10780℃、-10700℃~+10800℃、-10720℃~+10820℃、-10750℃~+10850℃、-10780℃~+10880℃、-10800℃~+10900℃、-10820℃~+10920℃、-10850℃~+10950℃、-10880℃~+10980℃、-10900℃~+11000℃、-10920℃~+11020℃、-10950℃~+11050℃、-10980℃~+11080℃、-11000℃~+11100℃、-11020℃~+11120℃、-11050℃~+11150℃、-11080℃~+11180℃、-11100℃~+11200℃、-11120℃~+11220℃、-11150℃~+11250℃、-11180℃~+11280℃、-11200℃~+11300℃、-11220℃~+11320℃、-11250℃~+11350℃、-11280℃~+11380℃、-11300℃~+11400℃、-11320℃~+11420℃、-11350℃~+11450℃、-11380℃~+11480℃、-11400℃~+11500℃、-11420℃~+11520℃、-11450℃~+11550℃、-11480℃~+11580℃、-11500℃~+11600℃、-11520℃~+11620℃、-11550℃~+11650℃、-11580℃~+11680℃、-11600℃~+11700℃、-11620℃~+11720℃、-11650℃~+11750℃、-11680℃~+11780℃、-11700℃~+11800℃、-11720℃~+11820℃、-11750℃~+11850℃、-11780℃~+11880℃、-11800℃~+11900℃、-11820℃~+11920℃、-11850℃~+11950℃、-11880℃~+11980℃、-11900℃~+12000℃、-11920℃~+12020℃、-11950℃~+12050℃、-11980℃~+12080℃、-12000℃~+12100℃、-12020℃~+12120℃、-12050℃~+12150℃、-12080℃~+12180℃、-12100℃~+12200℃、-12120℃~+12220℃、-12150℃~+12250℃、-12180℃~+12280℃、-12200℃~+12300℃、-12220℃~+12320℃、-12250℃~+12350℃、-12280℃~+12380℃、-12300℃~+12400℃、-12320℃~+12420℃、-12350℃~+12450℃、-12380℃~+12480℃、-12400℃~+12500℃、-12420℃~+12520℃、-12450℃~+12550℃、-12480℃~+12580℃、-12500℃~+12600℃、-12520℃~+12620℃、-12550℃~+12650℃、-12580℃~+12680℃、-12600℃~+12700℃、-12620℃~+12720℃、-12650℃~+12750℃、-12680℃~+12780℃、-12700℃~+12800℃、-12720℃~+12820℃、-12750℃~+12850℃、-12780℃~+12880℃、-12800℃~+12900℃、-12820℃~+12920℃、-12850℃~+12950℃、-12880℃~+12980℃、-12900℃~+13000℃、-12920℃~+13020℃、-12950℃~+13050℃、-12980℃~+13080℃、-13000℃~+13100℃、-13020℃~+13120℃、-13050℃~+13150℃、-13080℃~+13180℃、-13100℃~+13200℃、-13120℃~+13220℃、-13150℃~+13250℃、-13180℃~+13280℃、-13200℃~+13300℃、-13220℃~+13320℃、-13250℃~+13350℃、-13280℃~+13380℃、-13300℃~+13400℃、-13320℃~+13420℃、-13350℃~+13450℃、-13380℃~+13480℃、-13400℃~+13500℃、-13420℃~+13520℃、-13450℃~+13550℃、-13480℃~+13580℃、-13500℃~+13600℃、-13520℃~+13620℃、-13550℃~+13650℃、-13580℃~+13680℃、-13600℃~+13700℃、-13620℃~+13720℃、-13650℃~+13750℃、-13680℃~+13780℃、-13700℃~+13800℃、-13720℃~+13820℃、-13750℃~+13850℃、-13780℃~+13880℃、-13800℃~+13900℃、-13820℃~+13920℃、-13850℃~+13950℃、-13880℃~+13980℃、-13900℃~+14000℃、-13920℃~+14020℃、-13950℃~+14050℃、-13980℃~+14080℃、-14000℃~+14100℃、-14020℃~+14120℃、-14050℃~+14150℃、-14080℃~+14180℃、-14100℃~+14200℃、-14120℃~+14220℃、-14150℃~+14250℃、-14180℃~+14280℃、-14200℃~+14300℃、-14220℃~+14320℃、-14250℃~+14350℃、-14280℃~+14380℃、-14300℃~+14400℃、-14320℃~+14420℃、-14350℃~+14450℃、-14380℃~+14480℃、-14400℃~+14500℃、-14420℃~+14520℃、-14450℃~+14550℃、-14480℃~+14580℃、-14500℃~+14600℃、-14520℃~+14620℃、-14550℃~+14650℃、-14580℃~+14680℃、-14600℃~+14700℃、-14620℃~+14720℃、-14650℃~+14750℃、-14680℃~+14780℃、-14700℃~+14800℃、-14720℃~+14820℃、-14750℃~+14850℃、-14780℃~+14880℃、-14800℃~+14900℃、-14820℃~+14920℃、-14850℃~+14950℃、-14880℃~+14980℃、-14900℃~+15000℃、-14920℃~+15020℃、-14950℃~+15050℃、-14980℃~+15080℃、-15000℃~+15100℃、-15020℃~+15120℃、-15050℃~+15150℃、-15080℃~+15180℃、-15100℃~+15200℃、-15120℃~+15220℃、-15150℃~+15250℃、-15180℃~+15280℃、-15200℃~+15300℃、-15220℃~+15320℃、-15250℃~+15350℃、-15280℃~+15380℃、-15300℃~+15400℃、-15320℃~+15420℃、-15350℃~+15450℃、-15380℃~+15480℃、-15400℃~+15500℃、-15420℃~+15520℃、-15450℃~+15550℃、-15480℃~+15580℃、-15500℃~+15600℃、-15520℃~+15620℃、-15550℃~+15650℃、-15580℃~+15680℃、-15600℃~+15700℃、-15620℃~+15720℃、-15650℃~+15750℃、-15680℃~+15780℃、-15700℃~+15800℃、-15720℃~+15820℃、-15750℃~+15850℃、-15780℃~+15880℃、-15800℃~+15900℃、-15820℃~+15920℃、-15850℃~+15950℃、-15880℃~+15980℃、-15900℃~+16000℃、-15920℃~+16020℃、-15950℃~+16050℃、-15980℃~+16080℃、-16000℃~+16100℃、-16020℃~+16120℃、-16050℃~+16150℃、-16080℃~+16180℃、-16100℃~+16200℃、-16120℃~+16220℃、-16150℃~+16250℃、-16180℃~+16280℃、-16200℃~+16300℃、-16220℃~+16320℃、-16250℃~+16350℃、-16280℃~+16380℃、-16300℃~+16400℃、-16320℃~+16420℃、-16350℃~+16450℃、-16380℃~+16480℃、-16400℃~+16500℃、-16420℃~+16520℃、-16450℃~+16550℃、-16480℃~+16580℃、-16500℃~+16600℃、-16520℃~+16620℃、-16550℃~+16650℃、-16580℃~+16680℃、-16600℃~+16700℃、-16620℃~+16720℃、-16650℃~+16750℃、-16680℃~+16780℃、-16700℃~+16800℃、-16720℃~+16820℃、-16750℃~+16850℃、-16780℃~+16880℃、-16800℃~+16900℃、-16820℃~+16920℃、-16850℃~+16950℃、-16880℃~+16980℃、-16900℃~+17000℃、-16920℃~+17020℃、-16950℃~+17050℃、-16980℃~+17080℃、-17000℃~+17100℃、-17020℃~+17120℃、-17050℃~+17150℃、-17080℃~+17180℃、-17100℃~+17200℃、-17120℃~+17220℃、-17150℃~+17250℃、-17180℃~+17280℃、-17200℃~+17300℃、-17220℃~+17320℃、-17250℃~+17350℃、-17280℃~+17380℃、-17300℃~+17400℃、-17320℃~+17420℃、-17350℃~+17450℃、-17380℃~+17480℃、-17400℃~+17500℃、-17420℃~+17520℃、-17450℃~+17550℃、-17480℃~+17580℃、-17500℃~+17600℃、-17520℃~+17620℃、-17550℃~+17650℃、-17580℃~+17680℃、-17600℃~+17700℃、-17620℃~+17720℃、-17650℃~+17750℃、-17680℃~+17780℃、-17700℃~+17800℃、-17720℃~+17820℃、-17750℃~+17850℃、-17780℃~+17880℃、-17800℃~+17900℃、-17820℃~+17920℃、-17850℃~+17950℃、-17880℃~+17980℃、-17900℃~+18000℃、-17920℃~+18020℃、-17950℃~+18050℃、-17980℃~+18080℃、-18000℃~+18100℃、-18020℃~+18120℃、-18050℃~+18150℃、-18080℃~+18180℃、-18100℃~+18200℃、-18120℃~+18220℃、-18150℃~+18250℃、-18180℃~+18280℃、-18200℃~+18300℃、-18220℃~+18320℃、-18250℃~+18350℃、-18280℃~+18380℃、-18300℃~+18400℃、-18320℃~+18420℃、-18350℃~+18450℃、-18380℃~+18480℃、-18400℃~+18500℃、-18420℃~+18520℃、-18450℃~+18550℃、-18480℃~+18580℃、-18500℃~+18600℃、-18520℃~+18620℃、-18550℃~+18650℃、-18580℃~+18680℃、-18600℃~+18700℃、-18620℃~+18720℃、-18650℃~+18750℃、-18680℃~+18780℃、-18700℃~+18800℃、-18720℃~+18820℃、-18750℃~+18850℃、-18780℃~+18880℃、-18800℃~+18900℃、-18820℃~+18920℃、-18850℃~+18950℃、-18880℃~+18980℃、-18900℃~+19000℃、-18920℃~+19020℃、-18950℃~+19050℃、-18980℃~+19080℃、-19000℃~+19100℃、-19020℃~+19120℃、-19050℃~+19150℃、-19080℃~+19180℃、-19100℃~+19200℃、-19120℃~+19220℃、-19150℃~+19250℃、-19180℃~+19280℃、-19200℃~+19300℃、-19220℃~+19320℃、-19250℃~+19350℃、-19280℃~+19380℃、-19300℃~+19400℃、-19320℃~+19420℃、-19350℃~+19450℃、-19380℃~+19480℃、-19400℃~+19500℃、-19420℃~+19520℃、-19450℃~+19550℃、-19480℃~+19580℃、-19500℃~+19600℃、-19520℃~+19620℃、-19550℃~+19650℃、-19580℃~+19680℃、-19600℃~+19700℃、-19620℃~+19720℃、-19650℃~+19750℃、-19680℃~+19780℃、-19700℃~+19800℃、-19720℃~+19820℃、-19750℃~+19850℃、-19780℃~+19880℃、-19800℃~+19900℃、-19820℃~+19920℃、-19850℃~+19950℃、-19880℃~+19980℃、-19900℃~+20000℃、-19920℃~+20020℃、-19950℃~+20050℃、-19980℃~+20080℃、-20000℃~+20100℃、-20020℃~+20120℃、-20050℃~+20150℃、-20080℃~+20180℃、-20100℃~+20200℃、-20120℃~+20220℃、-20150℃~+

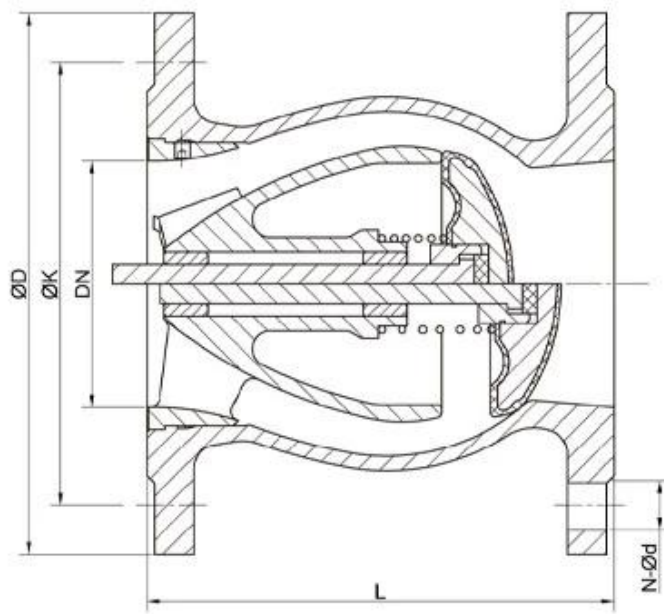

NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

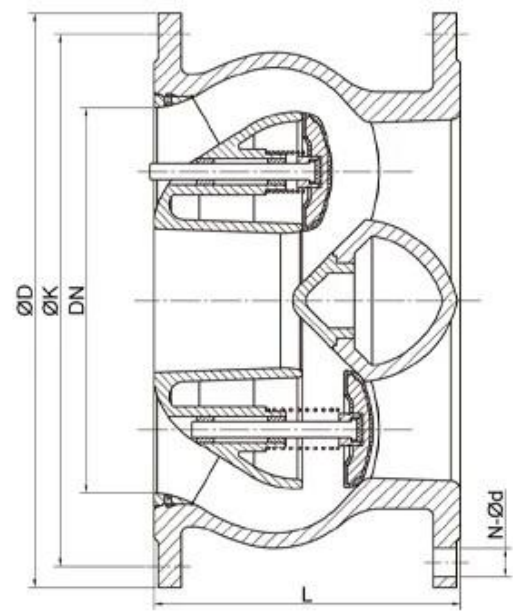

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)



[illegible][illegible]

unit

iv

v**í**řetování: GB, **í**řetování, **í**řetování, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 000000000000: 000000000000, 00000000, 000000000000, 000000000000, 000000000000, 000000000000, 00000000 / 00000000 / 000000000000000000, 00000000000000

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION





Partners



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

[illegible]

□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

Keywords: RKSfluid, RKSfluid, hrdrdraulic, RKSfluid Actuators

QUESTION:

```
#####  
####: RKSfluid #####
```

Q: 貴社はどのような会社ですか？

A: 貴社がご要望の製品は2 ~ 5 年間の開発期間を要する可能性があります。

Q: **moq**

A: 1pc からお見積りいたします。

Q: 貴社の開発期間と開発費用はどのくらいですか？

A: 貴社がご要望の製品は 100% 貴社がご要望の仕様で開発いたします。 2

年間の開発期間を要する可能性があります。

貴社がご要望の TUV, API, WRAS, CE, 貴社がご要望の ISO

規格に準拠いたします。 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 貴社の開発期間と開発費用はどのくらいですか？

A: RKSfluid 貴社がご要望の仕様で開発いたします。 20 年間の開発期間 R&D 費用は 70

年間の開発期間を要する可能性があります。