

DESIGN FEATURES





● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns

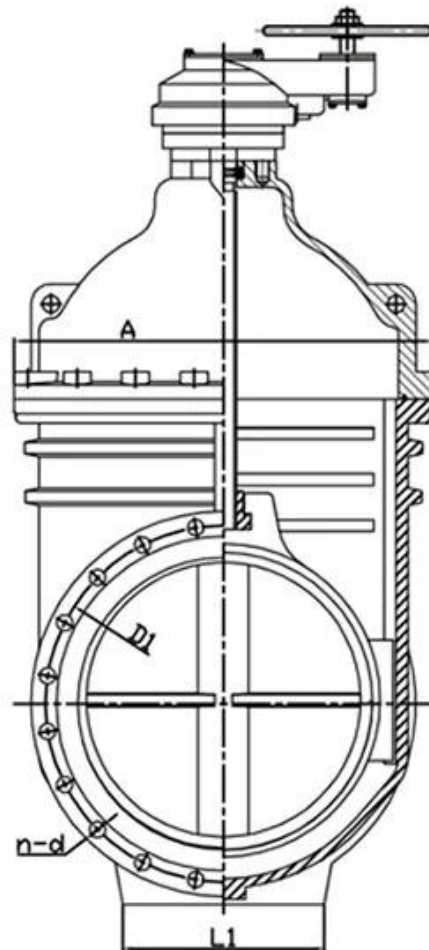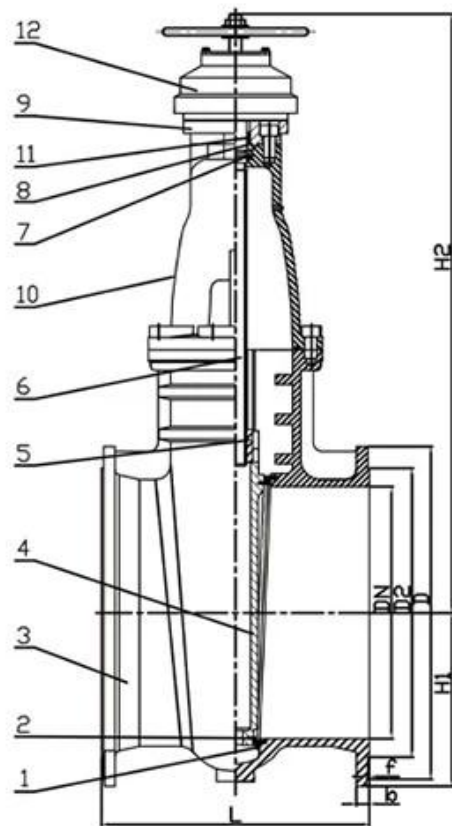

RELATED PRODUCTS









SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25



**LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE**
DN700-DN2000,PN10/16/25



II 國際標準化組織 CNC 認證

III 鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。また、鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。

IV 鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。また、鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。

V 鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。また、鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。

鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。また、鋼製鋼管埋設管の設計・製作・施工の品質管理・検査・試験・評価に関する事項を規定する。



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□□□□□□□□□□□

□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□?

□□□: □□□□□□□□, □□□□□□, Hrdraulic, □□□□□□□□□□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

በሰጠው መረጃ ላይ የተመሰረተ የጥያቄ መረጃ ይሰጣል፡

ጥያቄ: የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል?

ጥያቄ: RKSfluid የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡

D: የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡

ጥያቄ: የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡ 2 ~ 5 ዓመታት ውስጥ የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡

D: የሰጠው መረጃ

ጥያቄ: 1 ዓመት ውስጥ የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡

ጥያቄ: የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል?

ጥያቄ: የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡ 100% የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡ 2 ዓመታት ውስጥ የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡

የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡ Tuv, Api, Wras, CE, ISO

የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa

ጥያቄ: የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል?

A: RKSfluid የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡ 20 ዓመታት ውስጥ R&D የሰጠው መረጃ 70 ዓመታት ውስጥ የሰጠው መረጃ ለማረጋገጥ ይገባል፡፡